POLIMER GROUP
www.polimer-group.com

КОНТАКТЫ

www.polimer-group.com
E-mail: info@polimer-group.com

Режим работы:
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00

Производство:
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Совхозная, 57

Офисы:

Московская область: г. Мытищи, ул. Силикатная, 36, 4 этаж, офис 414
Тел.: +7 (495) 120-18-23

г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 22
Тел.: +7 (812) 332-54-58

г. Воронеж, Рамонский район, село Ямное, улица Аэродромная 2 Н, офис 3
Тел.: +7 (960) 125-22-24

г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 39 лит А
Тел.: +7 (831) 266-16-15

Бесплатно по РФ: +7 (800) 500-78-35

POLIMER GROUP
www.polimer-group.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА СИСТЕМЫ ЗАБОРА ТОПЛИВА

Подходит для таких видов топлива, как топочный мазут EL (DIN 51603-1), дизельное топливо (EN 590), биомазут (EN 14213) и биодизель (EN 14214) с максимальным содержанием метиловых эфиров жирных кислот (FAME) до 20%.

Комплектация

Позиция	Наименование	Комплект «Базовый»	Комплект «Дополнительный»	Комплект «Для V 8-10 000»
1	Топливоприемник 2,15 м. с поплавком	1 шт	1 шт.	-
1.1	Топливоприемник 3,15 м. с поплавком	-	-	1 шт
2	Клапан дыхательный лабиринтный 1″ с гайкой	1 шт	1 шт	1 шт
3	Переходник 1 ½″-2″	1 шт	1 шт	1 шт
4	Прокладка	1 шт	1 шт	1 шт
5	Гайка 2″	1 шт	1 шт	1 шт
6	Фитинг резьбовой 3/8″	2 шт	-	2 шт
6.1	Тройник резьбовой 3/8″ x 2 фитинга	-	1 шт	-
7	Трубка PA 10/12	2 м	1,5 м	4 шт

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав комплектующих, конструкцию изделий без изменения эксплуатационных характеристик изделия. Технические изменения могут быть совершены без предварительного уведомления.

Характеристики

Максимальное давление и разрежение	1 бар
Максимальное испытательное давление	6 бар
Максимальный проточный расход	150 л/ч

Схемаустановки комплекта «Базовый», «Для V 8 000-10 000»:

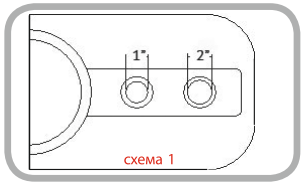

Перед установкой некоторых узлов и деталей, в емкости необходимо просверлить отверстия различных диаметров (1" и 2") на специальных площадках, согласно схеме 1.

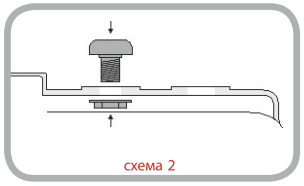

Установите клапан дыхательный лабиринтный (поз. 2), согласно схеме 2.

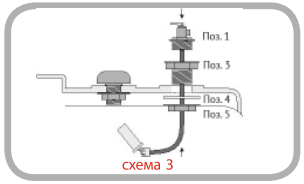

Установите топливоприемник через переходник (поз. 1/1.1, 3, 4, 5), согласно схеме 3.

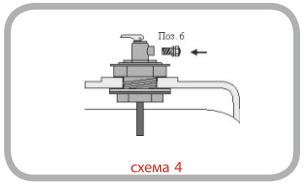

Установите фитинг резьбовой 3/8" (поз. 6), согласно схеме 4.

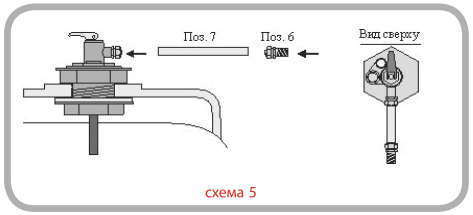

Установите трубку PA 10/12 для забора топлива. На концах трубки устанавливаются фитинги для ввода в топливное оборудование (фильтр, горелка и т.п.) (поз. 7, 6) согласно схеме 5.

Схема установки комплекта «Дополнительный»:

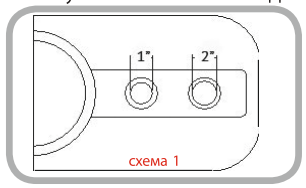

Перед установкой некоторых узлов и деталей, в емкости необходимо просверлить отверстия различных диаметров (1" и 2") на специальных площадках, согласно схеме 1.

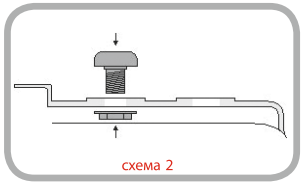

Установите клапан дыхательный лабиринтный (поз. 2), согласно схеме 2.

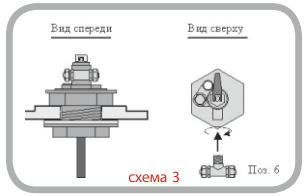

Установите тройник резьбовой в топливозаборник (используем фумленту) (поз. 6.1), согласно схеме 3.

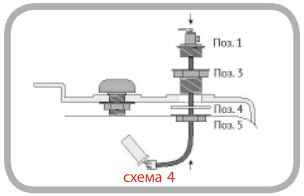

Установите топливоприемник (поз. 1, 3, 4, 5), согласно схеме 4.

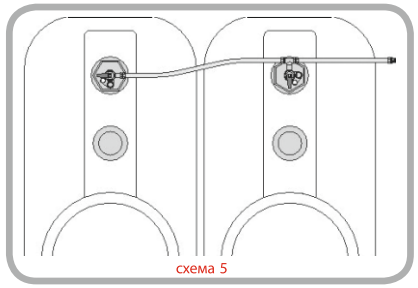

Соедините топливозаборники объединяемых емкостей, согласно схеме 5.